

ANTYAMPER MAT KLASA 2



ELEKTROWYPOSAŻENIE

31-444 Kraków, ul. Ładna 22

biuro@elektrowyposazenie.pl

+ 48 12 346 55 00

KARTA PRODUKTU


ZASTOSOWANIE

Mata elektroizolacyjna jest środkiem ochrony zbiorowej. Została zaprojektowana by chronić przed porażeniem elektrycznym przy pracy pod napięciem. Maty elektroizolacyjne spełniają wymagania normy IEC 61111:2009. Produkowane są w formie kwadratowych płyt o wymiarach 750 mm na 750 mm.

KLASYFIKACJA

Kod produktu	Klasa	Długość i szerokość w mm.	Maksymalna grubość w mm.	Maksymalne napięcie robocze napięcia przemiennego w V
IM.2.750	2	750x750	8	17000

ZDJĘCIA MATY ELEKTROIZOLACYJNEJ

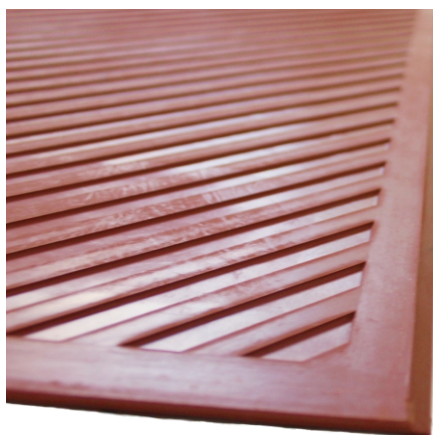

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Maty powinny być użytkowane w temperaturze -40°C do $+55^{\circ}\text{C}$. Należy unikać kontaktu ze stężonymi kwasami i smarami.



Kłaść maty na oczyszczonej i gładkiej powierzchni pozbawionej piasku, żwiru, drobin metalu itp. Podczas pracy umieścić nogi na środku maty.

BADANIA OKRESOWE

Maty elektroizolacyjne podlegają konieczności badania okresowego nie później niż przed upływem 12 miesięcy od daty ostatniego badania.

Mata poddawana badaniu musi być czysta oraz sucha, po wcześniejszej ocenie wizualnej osoby uprawnionej do tego typu badań. Użytkownik lub laboratorium badawcze odpowiada za wpisanie w tabeli na spodniej części maty daty badania elektrycznego. Oznakowanie datą badania powinno być bezpieczne dla gumy oraz nie zmieniać właściwości elektroizolacyjnych maty.

Klasa maty elektroizolacyjnej	Badanie typu (okresowe)	
	Napięcie probiercze kV	Czas badania
2	20	1 min.
Badanie zgodne z wymaganiami normy IEC 61111:2009		

Produkt posiada certyfikat nr 1210317 potwierdzający zgodność z normą IEC 61111:2009 wydany przez EZU S.P., 17102 Praha 8 - Troja, Pod Lisem 129/2, CZECHY